Fixo by ayor


CONFORMITÉ SANITAIRE

Référence : **2745-03-20**

3540737450305

COLLECTEUR DE DISTRIBUTION LAITON À PORTÉE PLATE MF3/4" - 3 SORTIES



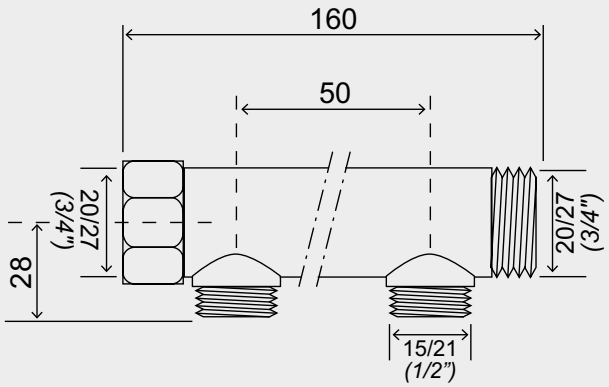

CORPS MONOBLOC LAITON Ø27 OU Ø35
RACCORDEMENT MÂLE-FEMELLE 20/27 OU 26/34
DISPONIBLES DE 2 À 6 DÉPARTS

Collecteur de distribution laiton à portée plate MF20/27 - 3 sorties

DESCRIPTION	– Raccordement entrée-sortie MF20/27 – 3 Dérivations à portée plate M15/21 – Raccordement 6 pans pour contre-serrage – Entraxe entre les départs : 50 mm – Corps monobloc laiton
CARACTÉRISTIQUES	Collecteur de distribution sanitaire en laiton brut. Entrée-sortie du collecteur en Male Femelle 20/27 avec 3 dérivations portée plate en Mâle 15/21 - Entraxe des dérivations : 50 mm
APPLICATIONS	Distribution d'eau chaude et d'eau froide sanitaire ou de chauffage.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	– Veillez à ce que les tubes ne subissent ni tensions, ni pliures, ni torsions. – Pression maximum 10 bars. – Température maximum +90°C.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie ne s'appliquera pas en cas d'une application différente de celles préconisées.
PRESCRIPTION DE POSE	L'installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art, avis techniques et DTU en vigueur. Ne pas mettre le collecteur en contact avec toute substance susceptible d'entraîner une altération (notamment ciment, acide, produits chlorés ou nitrés ...). Les collecteurs doivent être compatibles avec les conditions normales de service : fluide, eau, pression max de 10 bar, température max de 90°C. Les collecteurs doivent être fixés au mur avec les fixations appropriées. Avant l'installation du collecteur, la tuyauterie devra être nettoyée de toute substance solide susceptible de bloquer les vannes : bavure de cuivre, résidus de soudure, copeaux de cuivre PER ou Multicouche, ... Les tubes arrivant sur le collecteur doivent être maintenus par des accessoires de supportage mais pas bloqués. Les tubes doivent rester dans le même plan et libre de mouvement pour absorber les allongements dus à la dilatation thermique du tube. Les tubes arrivant sur le collecteur doivent être parallèles. Ils ne doivent pas se croiser ou se toucher. Aucun autre matériel ne doit se situer dans la zone de fixation des tubes sur le collecteur qui risquerait d'encombrer les tuyauteries ou d'entraver leurs mouvements liés à la dilatation.Le serrage des raccords du tube sur les manchons du collecteur doivent être effectué à l'aide d'une clé appropriée. Les couples de serrage des raccords sur le collecteur doivent être appropriés en fonction des diamètres de raccordement.

22/11/26

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9
Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr